
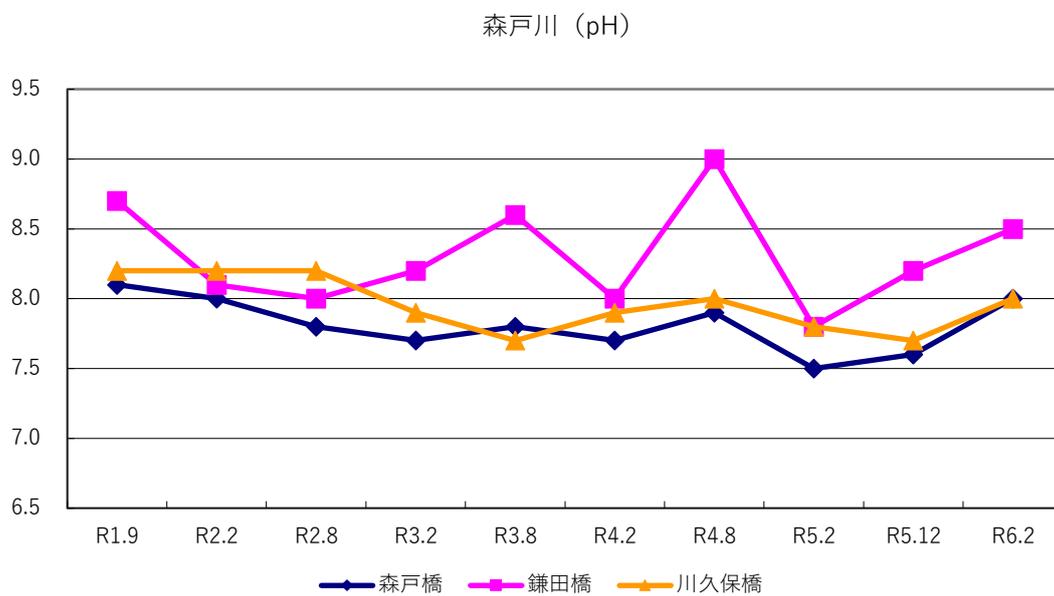


## 下山川・森戸川水質検査結果(グラフ)

### pH(水素イオン濃度)

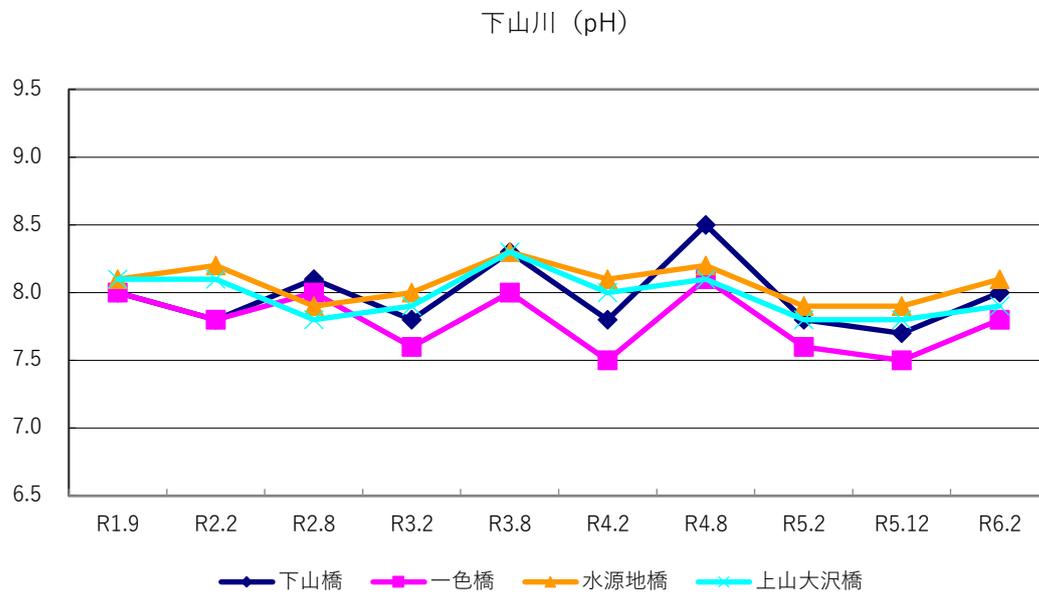


基準値: 下山橋及び森戸橋において 6.5 以上 8.5 以下であること。


## BOD(生物化学的酸素要求量)

(単位 mg/l)

### 下山川 (BOD)

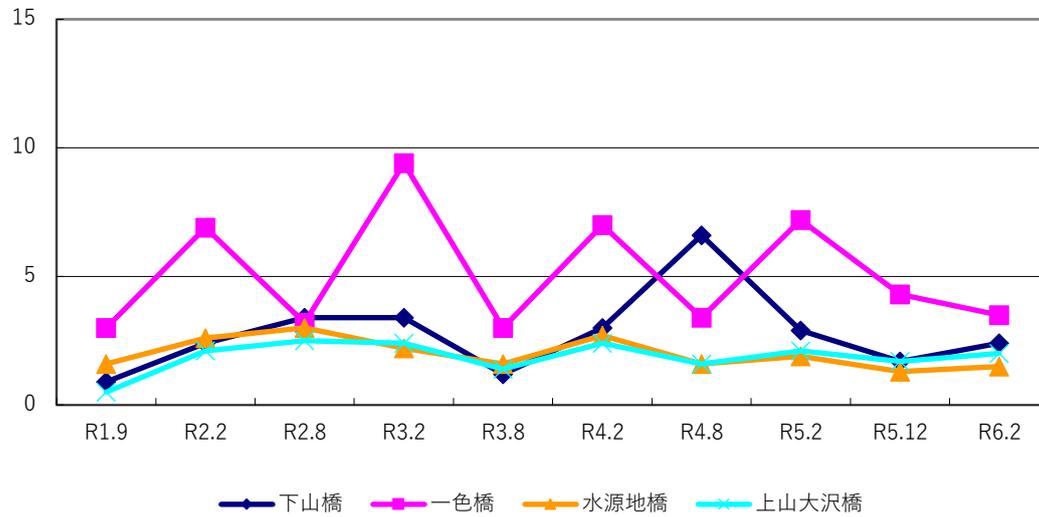

### 森戸川 (BOD)

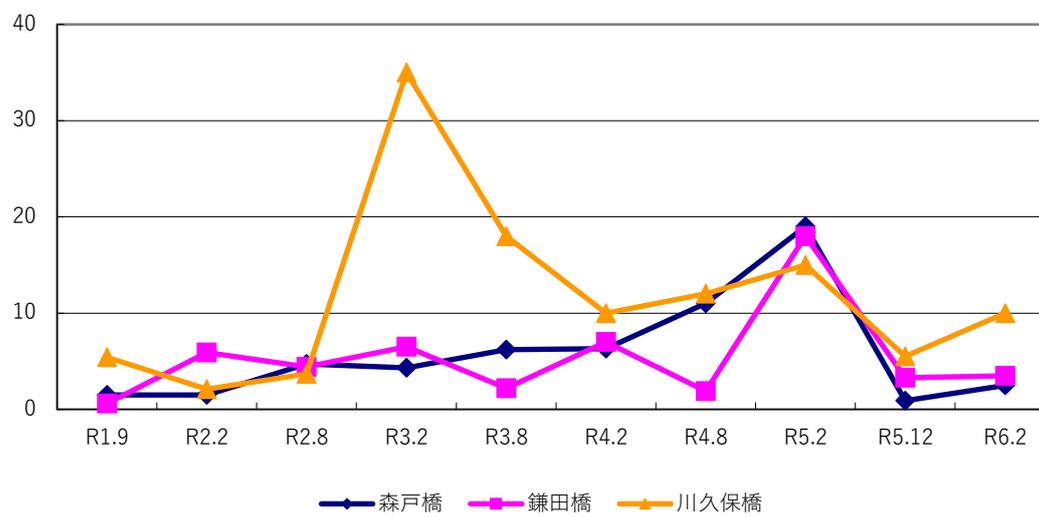


基準値: 下山橋及び森戸橋において 5mg/l 以下であること。


## SS(浮遊物質)

(単位 mg/l)

### 下山川 (SS)

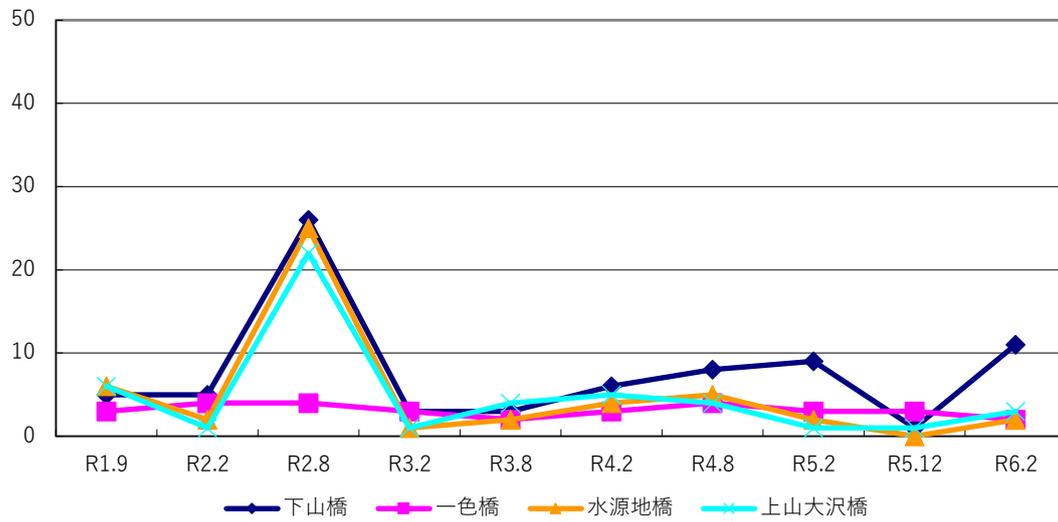

### 森戸川 (SS)

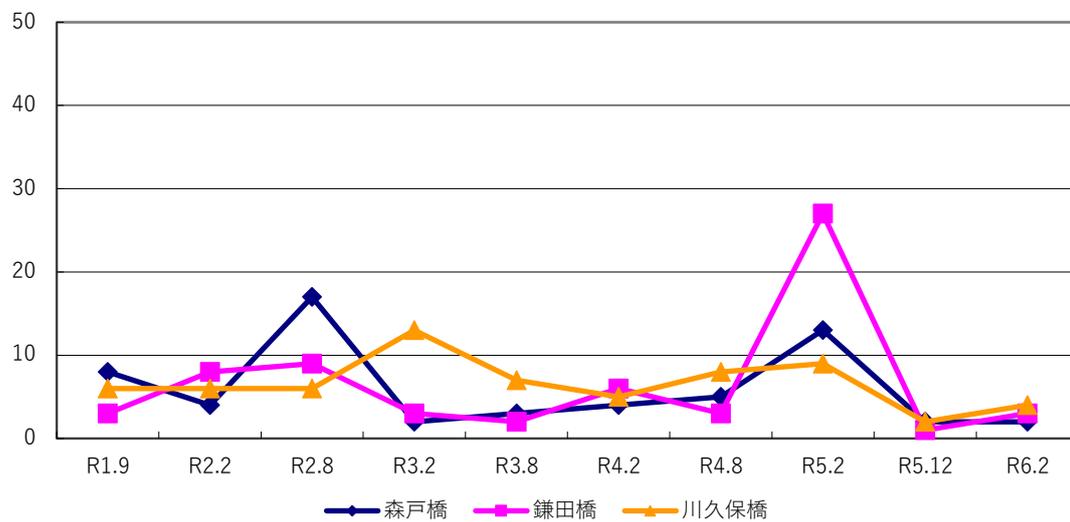


基準値: 下山橋及び森戸橋において 50mg/l以下であること。


## DO(溶存酸素量)

(単位 mg/l)

### 下山川 (DO)

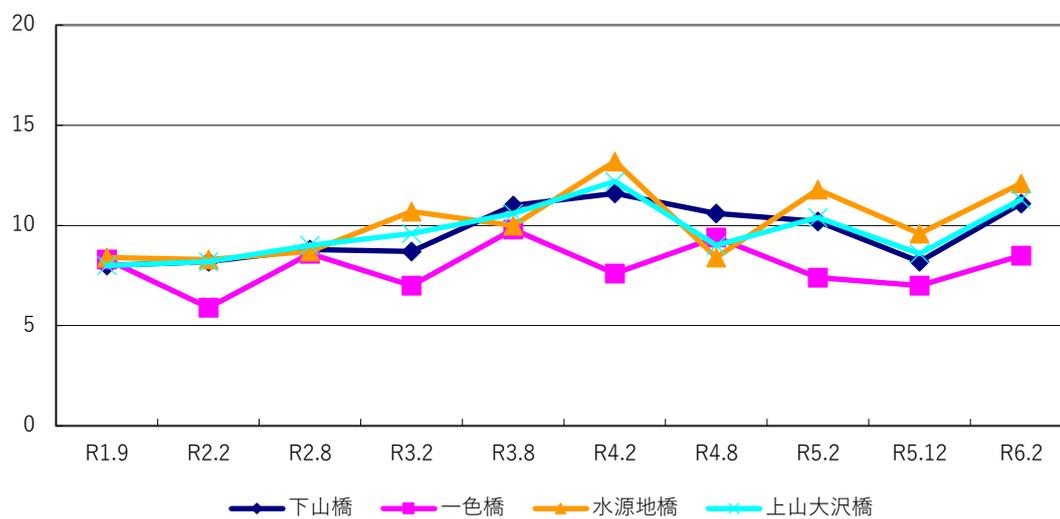

### 森戸川 (DO)

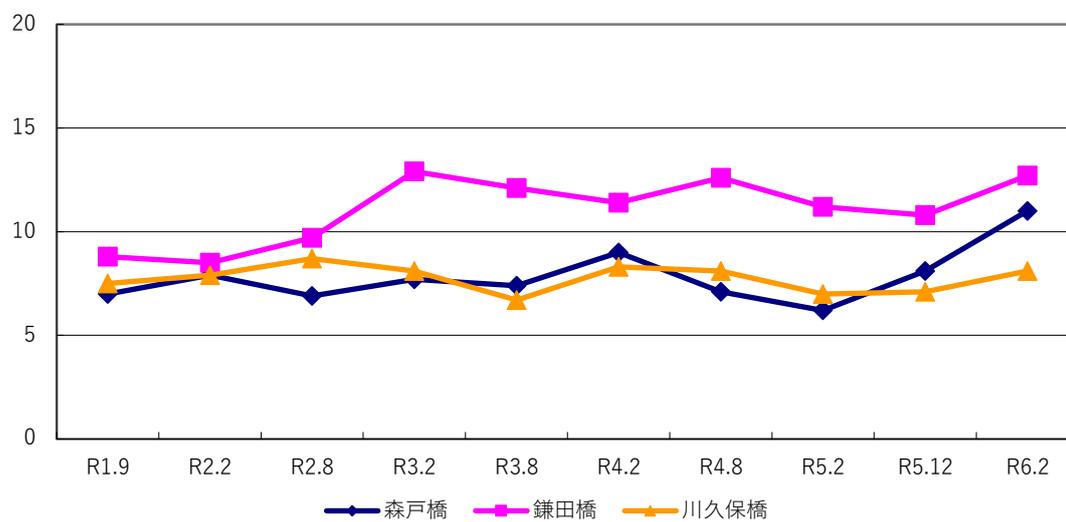


基準値: 下山橋及び森戸橋において 5mg/l 以上であること。


# 全窒素(T-N)

(単位 mg/l)

## 下山川 (全窒素)

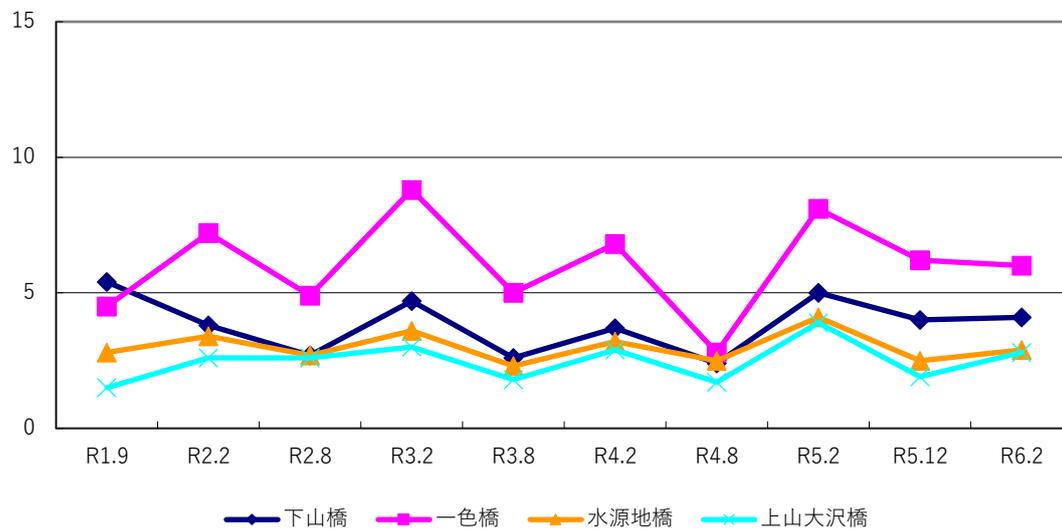

## 森戸川 (全窒素)

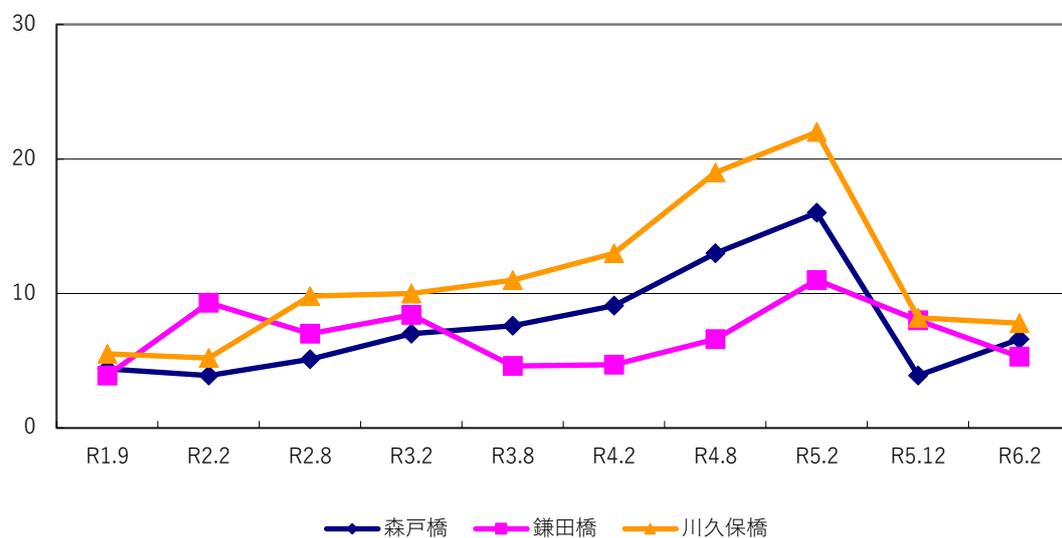


基準値:なし


# 全リン(T-P)

(単位 mg/l)

## 下山川 (全リン)

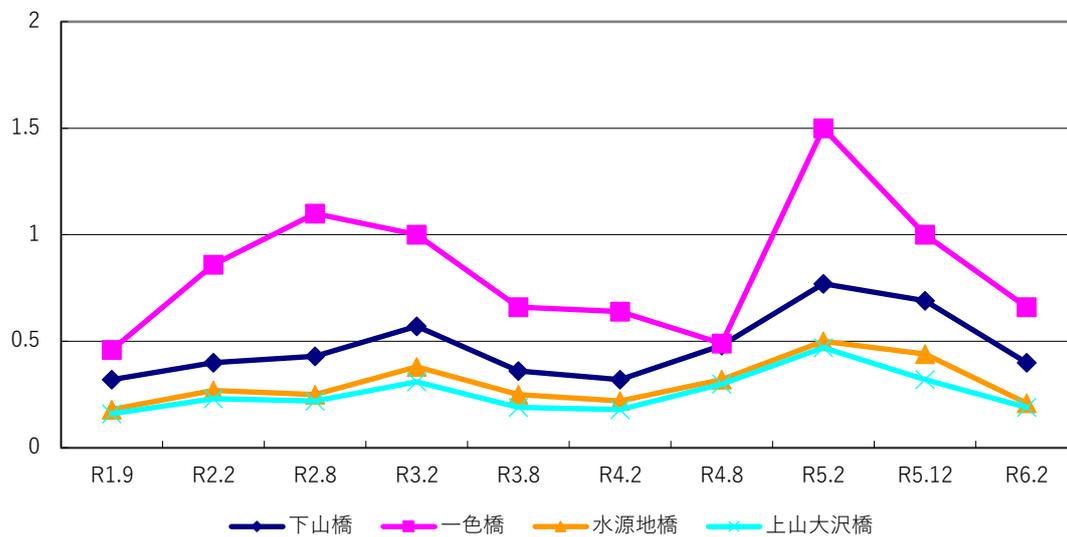

## 森戸川 (全リン)

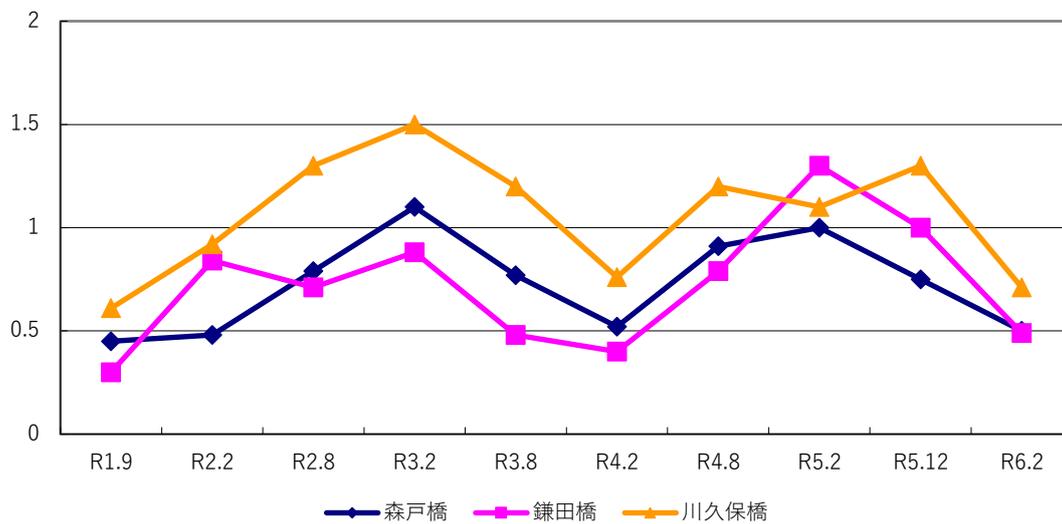


基準値:なし


# 大腸菌群数

(単位 MPN/100ml)

## 下山川 (大腸菌群数)

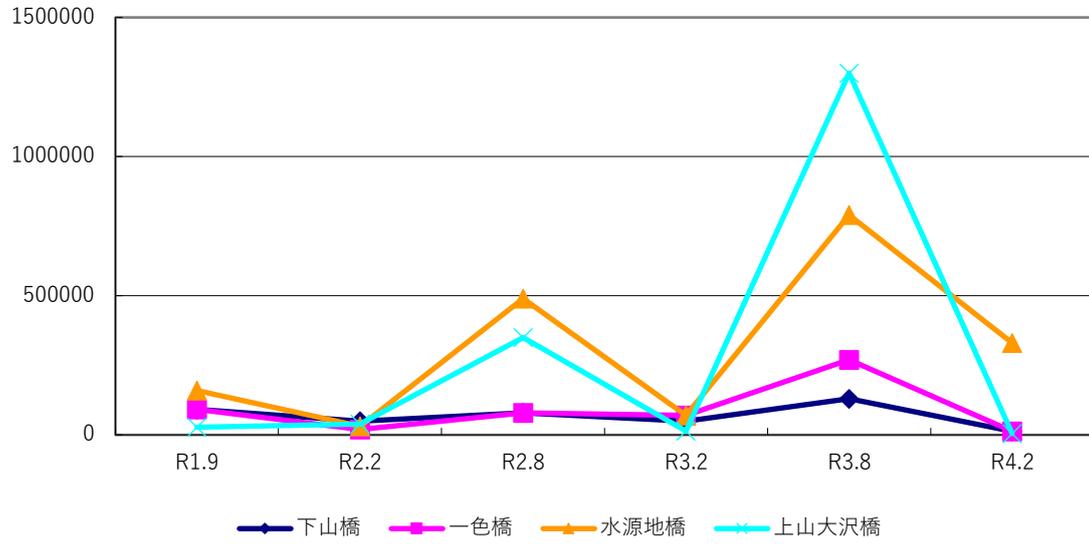

## 森戸川 (大腸菌群数)

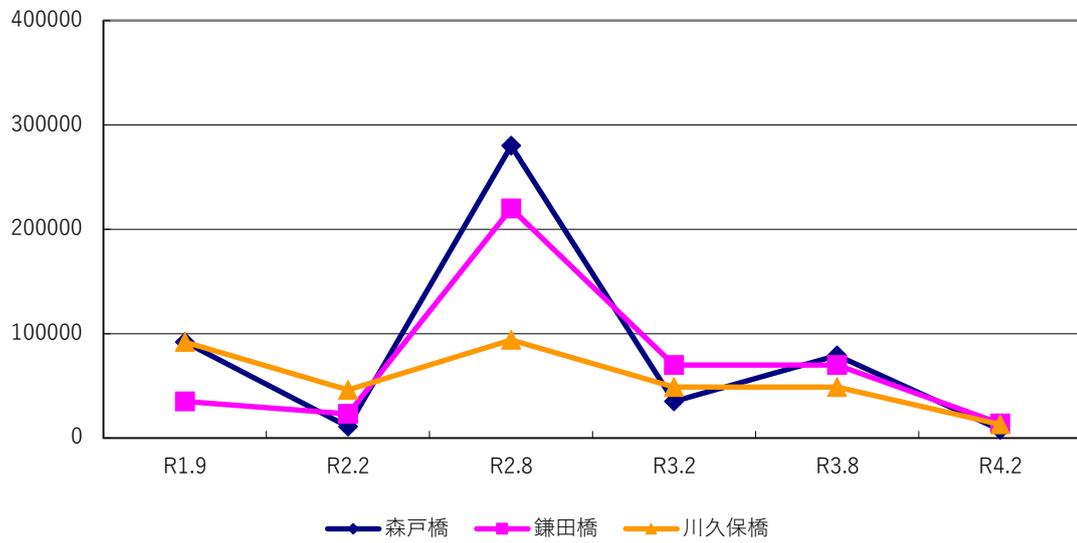


基準値:なし

## 大腸菌数


※水質汚濁に係る水質環境基準の見直しに伴い、令和4年度から検査項目を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更しました。

(単位 CFU/100ml)

下山川 (大腸菌数)

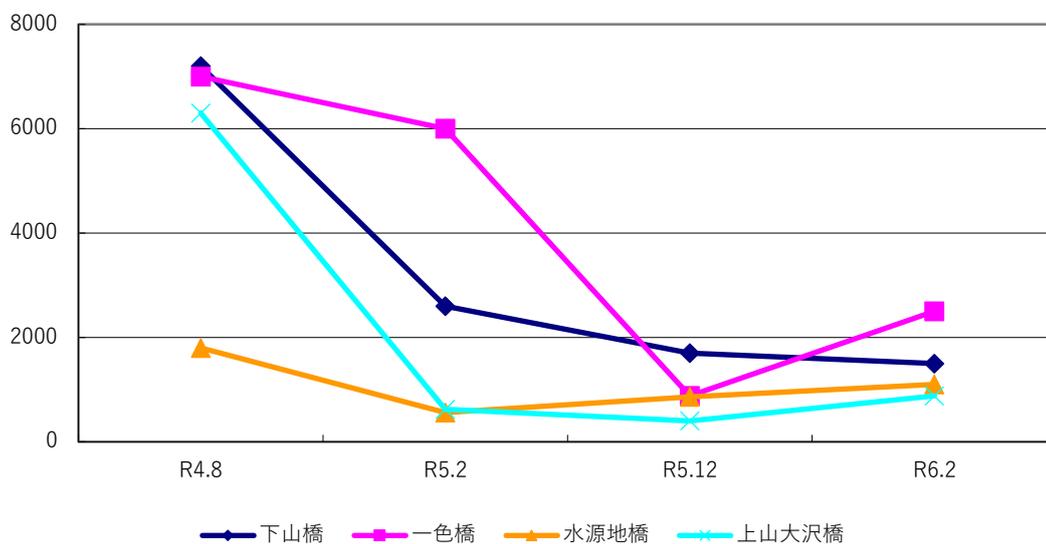

森戸川 (大腸菌数)

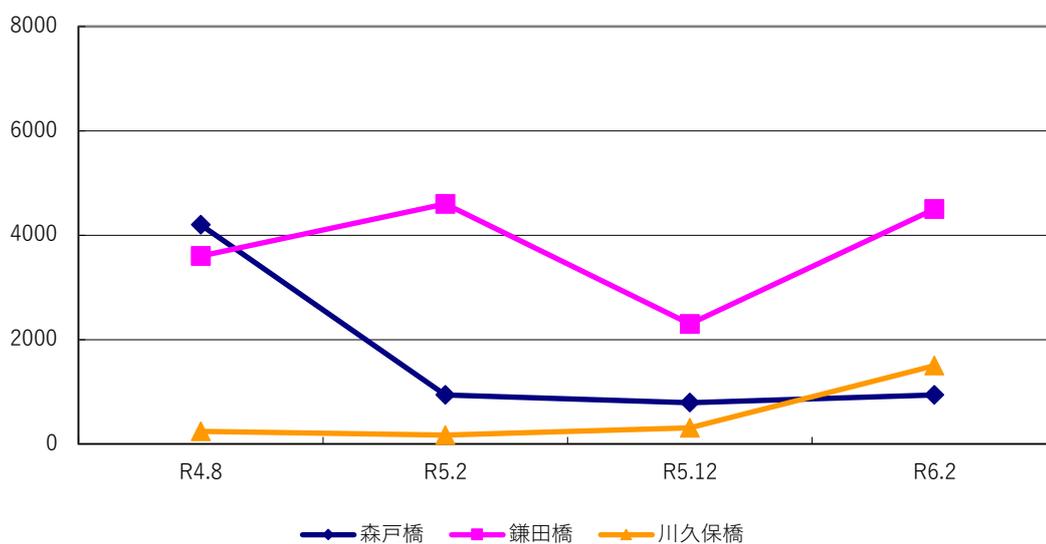

基準値:なし